



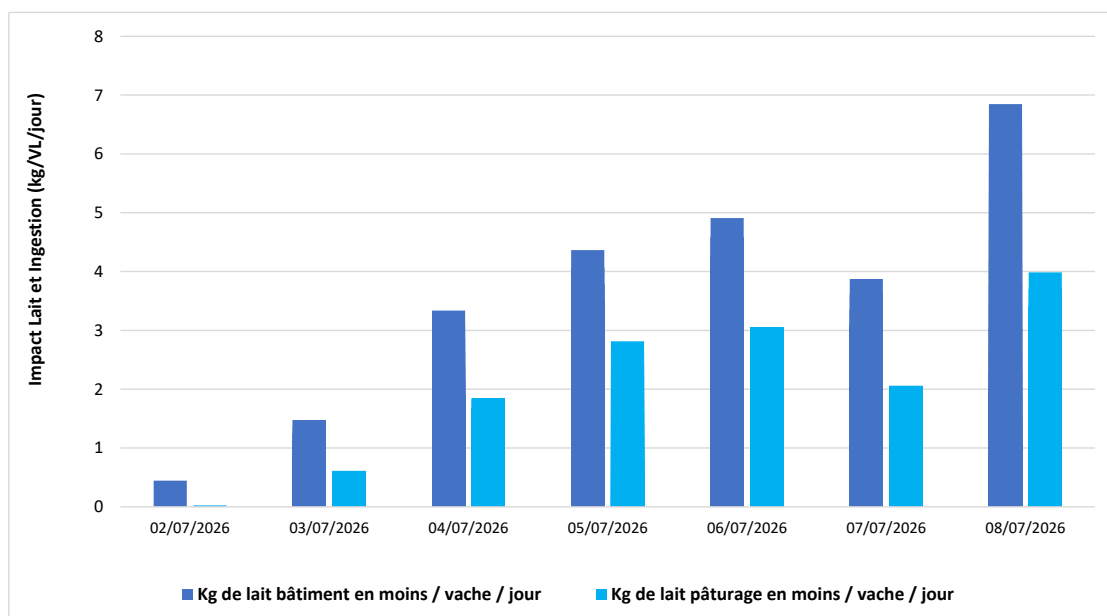


Base 30 kg de lait produit/vache/jour sans aucune mesure de prise permettant le refroidissement des vaches en lactation

L'impact du bâtiment sur le confort thermique est calculé pour un bâtiment ventilé naturellement sans systèmes de régulation thermique autres, correspondant aux conditions les plus rencontrées dans l'Orne. Les impacts sont variables et fonction de la durée d'exposition au stress.

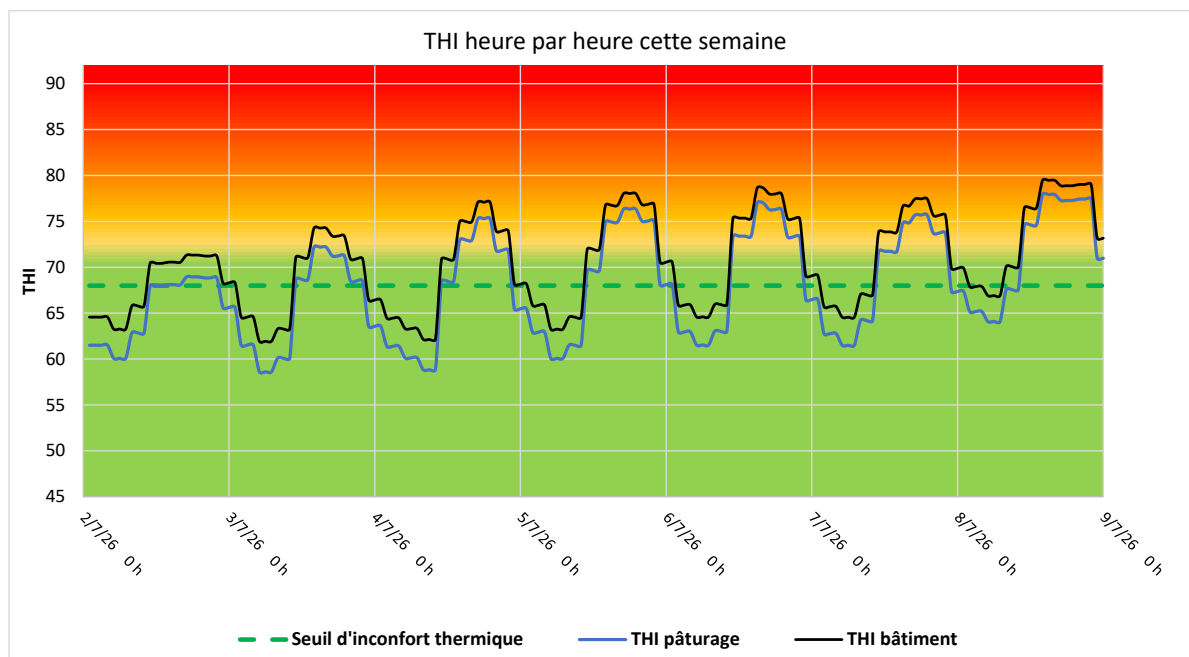

Prévision à 7 jours : *Température et hygrométrie*

02/07/2026

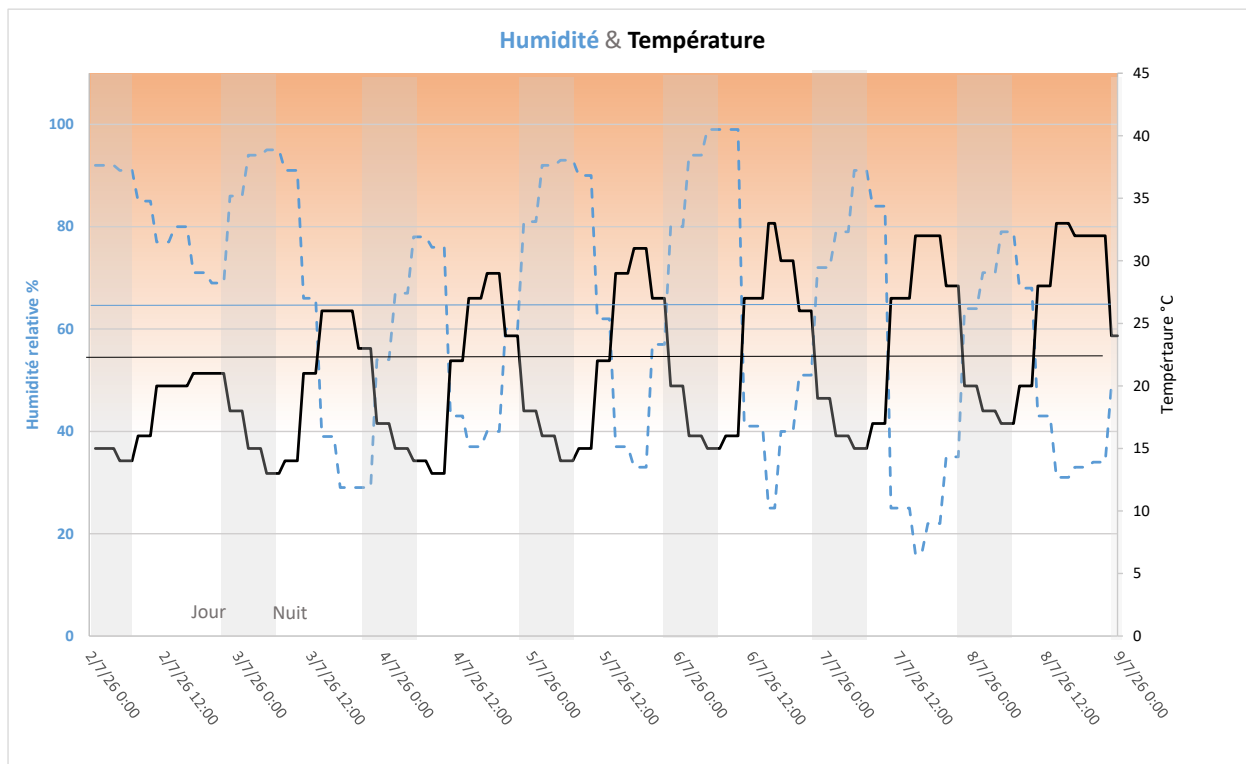

Ce tableau permet d'aider la gestion des solutions de ventilation (filets motorisés, douchage, ventilateurs, trappes, etc.).

Quelques règles de décision simples, **à ajuster en fonction des systèmes:**

Utilisation des solutions de douchage : dès 30/32°C Et **Humidité relative faible** ≤ 60%

Utilisation des ventilateurs : **Température** ≥ 20°C, débit à 30%